


# Information Regenwassernutzungsanlage

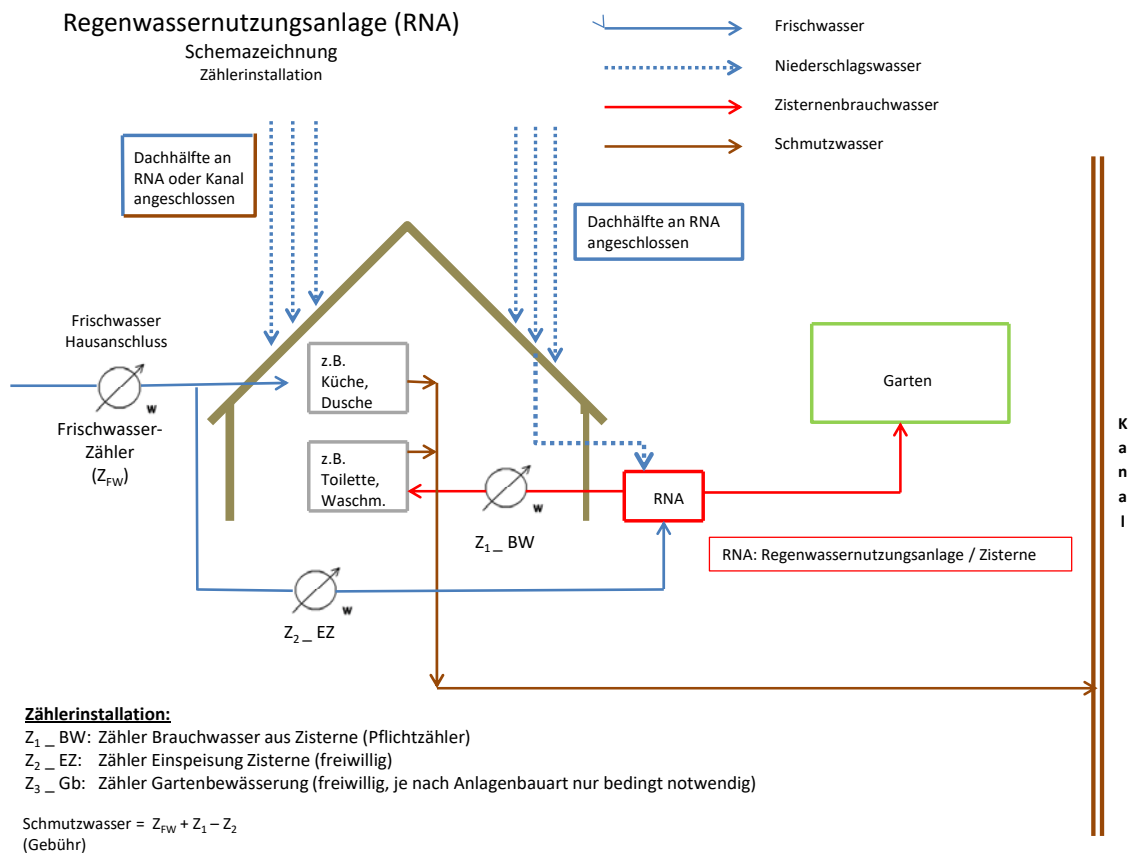

## - Zähler Frischwasser ( $Z_{FW}$ )

Messeinrichtung für das bezogene Frischwasser (Gelsenwasser AG /Stadtwerke Unna)

## - Zähler 1 ( $Z_1$ : Pflichtzähler)

Zur Erfassung der Einleitung des Wassers aus der Regenwassernutzungsanlage / Zisterne an die Verbrauchsstellen (z. B. Toilette, Waschmaschine). Pflichtzähler, da aufgefangenes Regenwasser als Schmutzwasser in den öffentlichen Kanal eingeleitet wird.

## - Zähler 2 ( $Z_2$ : freiwillig)

Zur Erfassung von Frischwasser zur Zisternennachspeisung (bei ausbleibendem Niederschlag). Installation ratsam, da ansonsten das Nachspeisewasser doppelt in die Schmutzwasserberechnung einfließt (erfasst durch Gelsenwasserzähler und Zähler 1).

## Schmutzwasserberechnung:

$$SW = Z_{GW} + Z_1 - Z_2$$

SW: gebührenpflichtiges Schmutzwasser

## **Ansprechpartner/Innen:**

Bei Rückfragen

- abrechnungstechnischer Art (Grundbesitzabgaben)

können Sie sich gern an die Mitarbeiter/Innen der Steuerabteilung der Kreisstadt Unna wenden

Daniel Tiede                      02303 103-2204

Ann-Kathrin Hinz                      -2203

Fax:                                      -2298

E-Mail: [steuern@stadt-unna.de](mailto:steuern@stadt-unna.de)

- inhaltlicher oder satzungsrechtlicher Art

helfen Ihnen die Stadtbetriebe Unna gern weiter

Uwe Niederheidt                      02303 103-7017

E-Mail: [uwe.niederheidt@stadtbetriebe-unna.de](mailto:uwe.niederheidt@stadtbetriebe-unna.de)