


## Information Regenwassernutzungsanlage

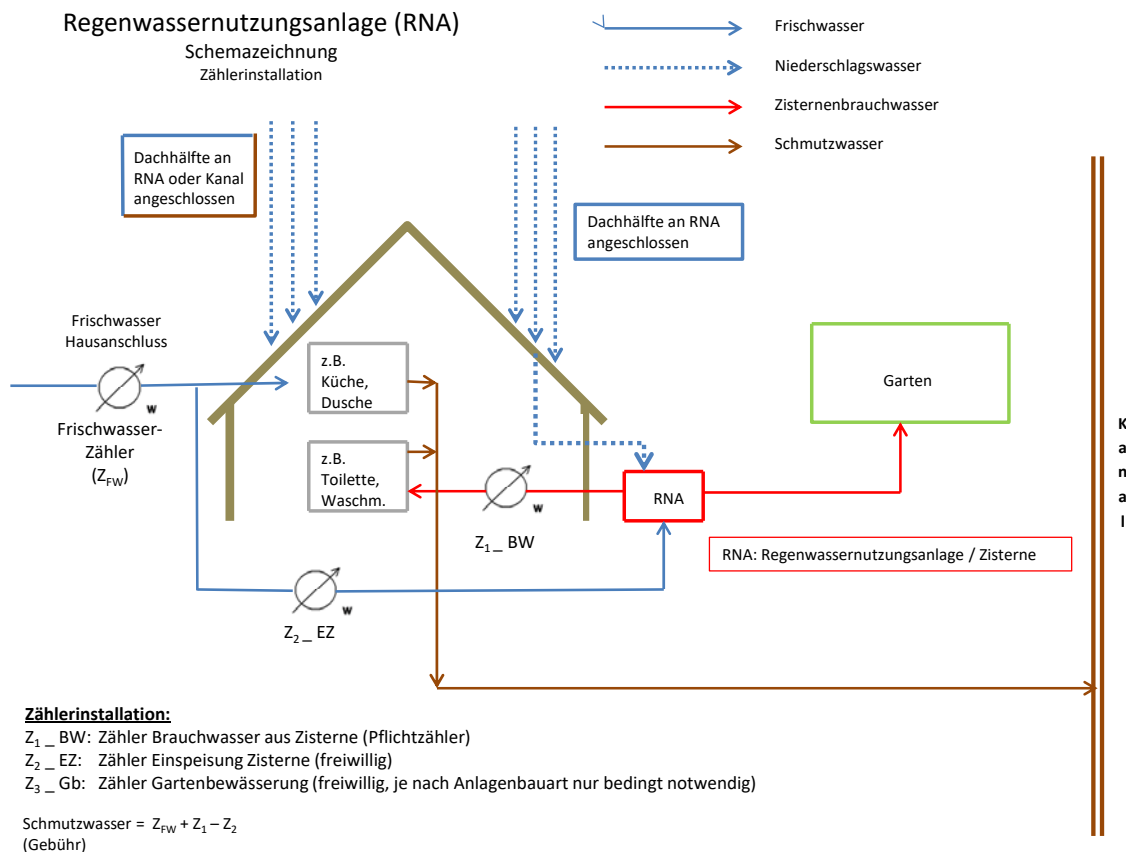

### - Zähler Frischwasser (Z<sub>FW</sub>)

Messeinrichtung für das bezogene Frischwasser (Gelsenwasser AG /Stadtwerke Unna)

### - Zähler 1 (Z<sub>1</sub>: Pflichtzähler)

Zur Erfassung der Einleitung des Wassers aus der Regenwassernutzungsanlage / Zisterne an die Verbrauchsstellen (z. B. Toilette, Waschmaschine). Pflichtzähler, da aufgefangenes Regenwasser als Schmutzwasser in den öffentlichen Kanal eingeleitet wird.

### - Zähler 2 (Z<sub>2</sub>: freiwillig)

Zur Erfassung von Frischwasser zur Zisternennachspeisung (bei ausbleibendem Niederschlag). Installation ratsam, da ansonsten das Nachspeisewasser doppelt in die Schmutzwasserberechnung einfließt (erfasst durch Gelsenwasserzähler und Zähler 1).

### Schmutzwasserberechnung:

$$SW = Z_{GW} + Z_1 - Z_2$$

SW: gebührenpflichtiges Schmutzwasser

## **Ansprechpartner/Innen:**

Bei Rückfragen

- abrechnungstechnischer Art (Grundbesitzabgaben)

können Sie sich gern an die Mitarbeiter/Innen der Steuerabteilung der Kreisstadt Unna wenden

Daniel Tiede                      02303 103-266

Ingeborg Treese                      -267

Ann-Kathrin Hinz                      -275

Fax:                                      -272

E-Mail: [steuern@stadt-unna.de](mailto:steuern@stadt-unna.de)

- inhaltlicher oder satzungsrechtlicher Art

helfen Ihnen die Stadtbetriebe Unna gern weiter

Uwe Niederheidt                      02303 2003-28

E-Mail: [uwe.niederheidt@stadtbetriebe-unna.de](mailto:uwe.niederheidt@stadtbetriebe-unna.de)